

Wohnungseingangstüren*

- Fragestellung: „dichtschiessend“ oder „dicht- und selbstschiessend“?

(Türen/Abschlüsse vom Treppenraum direkt in die Wohnung)

dichtschiessend (grau hinterlegt)

dicht- und selbstschiessend (farbig hinterlegt)

Schnell-INFO*:

In allen Bundesländern ausser Baden-Württemberg und NRW müssen **Wohnungseingangstüren** zum Treppenraum hin **dicht- und selbstschiessend** sein.

Hinweis*:

WE-Türen, die über Aufzüge erreichbar sein müssen benötigen eine lichte Durchgangsbreite von 90 cm (MBO § 37, Abs. 3), Anforderungen zur Barrierefreiheit, zur Arbeitssicherheit oder Fluchtwegsicherheit u. w. sind hier nicht erfasst.

Nr.	Bundesland	Bezug Bauordnung	Sonstiger Bezug	wesentl. Anforderung WE-Tür* aus - BauO - DIN 4109
1	Baden-Württemberg	Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO BW)	Ausführungsverordnung zur LBO	dichtschiessend 27 dB oder 37 dB
2	Bayern	Bayerische Bauordnung (BayBO)		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB
3	Berlin	Bauordnung für Berlin (BauO Bln)		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB
4	Brandenburg	Brandenburgische Bauordnung (BgbBO)		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB
5	Bremen	Bremische Landesbauordnung		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB
6	Hamburg	Hamburgische Bauordnung (HBauO)		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB
7	Hessen	Hessische Bauordnung (HeBo)		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB
8	Rheinland-Pfalz	Landesbauordnung Rheinland-Pfalz		dicht- und selbstschiessend 27 dB oder 37 dB

9	Mecklenburg-Vorpommern	Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)		dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB
10	Niedersachsen	Niedersächsische Bauordnung (NBauO)	Durchführungsverordnung zur NBauO (§ 15, Abs. 4 Nr. 3)	dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB
11	Nordrhein-Westfalen	Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)		dichtschiessend 27 dB oder 37 dB
12	Sachsen	Sächsische Bauordnung (SächsBO)		dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB
13	Sachsen-Anhalt	Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA)		dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB
14	Saarland	Landsbauordnung des Saarlandes		dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB
15	Schleswig-Holstein	Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein		dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB
16	Thüringen	Thüringer Bauordnung (ThürBO)		dicht- und selbstschliessend 27 dB oder 37 dB

Detailinfos: siehe folgende Seiten; Reihenfolge der Bundesländer lt. vorgenannter Nummerierung.
Schallschutz lt. DIN 4109 mit 27 dB oder 37 dB (Flur oder direkt in die Wohnung) Skizzen am Ende des Dokumentes

Stand: 2018-11-28

1) Baden-Württemberg*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß LBO für Baden-Württemberg			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) Quelle: LBO BW und Ausführungsverordnung zur LBO (LBOAVO)	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten <u>ausgenommen Wohnungen</u> 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu Wohnungen (auch bei Lage in notwendigen Fluren) 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Räumen/Nutzungseinheiten von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen, zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen (u. ä.) 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung

(1) LBOAVO §11 Abs. 5 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) LBOAVO §11 Abs. 5 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) LBOAVO §11 Abs. 5 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) LBOAVO §12 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

2) Bayern*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß BayBO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: BayBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	vollwandig, dicht- und selbstschließend (3)	DS / VDS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschliessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BayBo Art. 33 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BayBo Art. 33 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) BayBo Art. 33 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) BayBO Art. 34 Abs. 4 Satz 4_ **D, dichtschließend**

3) Berlin*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß BauO Bln			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: BauO Bln</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BauO Bln § 35 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BauO Bln § 35 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) BauO Bln § 35 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) BauO Bln § 36 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

4) Brandenburg*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß BbgBO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: BbgBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BbgBO § 35 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BbgBO Bln § 35 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) BbgBO Bln § 35 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) BbgBO Bln § 36 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

5) Bremen*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß BremLBO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) Quelle: BremLBO	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BremLBO § 35 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BremLBO § 35 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) BremLBO § 35 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**☑

(4) BremLBO § 36 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

6) Hamburg*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß HBauBO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: HBauO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschliessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) HBauO Art. 33 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) HBauO Art. 33 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) HBauO Art. 33 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) HBauO Art. 34 Abs. 4 _ **D, dichtschliessend**

7) Hessen*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß HBO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: HBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (1)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> von notwendigen Fluren zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

In Geschossen mit mehr als vier Nutzungseinheiten müssen notwendige Flure angeordnet sein (HeBo §38, Abs. 3 Satz 3)

- (1) HBO §38 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**
- (2) HBO §38 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**
- (3) HBO §38 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**
- (4) HBO § 39 Abs. 4 Satz 4 _ **D, dichtschießend**

8) Rheinland-Pfalz*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß LBauO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: LBauO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht und selbstschließende Abschlüsse (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, (ausgenommen Wohnungen) 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschliessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) LBauO §34 Abs. 9 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) LBauO §34 Abs. 9 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) LBauO §34 Abs. 9 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) LBauO §35 Abs. 3 letzte Satz_ **D, dichtschließend**

9) Mecklenburg-Vorpommern*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß LBauO M-V			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: LBauO M-V</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) LBauO M-V §35 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) LBauO M-V §35 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) LBauO M-V §35 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) LBauO M-V §36 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

10) Niedersachsen*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß NBauO / VauODV			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: NBauO und Durchführungsverordnung zur NBauO (BauODV)</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Werkstätten, Läden, Lagerräumen (u. ä.) und zu sonstigen Räumen/Nutzungseinheiten von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschliessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BauODV §15 Abs. 4 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BauODV §15 Abs. 4 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) BauODV §15 Abs. 4 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) BauODV §17 Abs. 3 Satz 3 _ **D, dichtschließend**

11) Nordrhein-Westfalen*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß BauO NRW			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: BauO NRW</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> sonstige Öffnungen außer in Gebäuden geringer Höhe (= Fussboden des Geschosses max. 7 m im Mittel über Gelände) (hierzu zählen Wohnungseingangstüren bei mittlerer und hoher Gebäudehöhe, bei niedriger Höhe gibt es keine Anforderung) 	dichtschliessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> Öffnungen zum Kellergeschoss, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen sowie zu Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m² Nutzfläche ohne notwendige Flure rauchdichte und selbstschließende Türen mit einer Feuerwiderstandsklasse T 30 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren zu Wohnungen</u> 	dichtschliessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BauO NRW §37 Abs. 10 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BauO NRW §37 Abs. 10 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

~~(3) _ **DS, dicht und selbstschließend**~~

(4) BauO NRW § 37 Abs. 10 Nr. 3 und § 38 Abs. 4 _ **D, dichtschließend**

12) Sachsen*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß SächsBO			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: SächsBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) SächsBo § 35 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) SächsBo § 35 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) SächsBo § 35 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) SächsBo § 36 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

13) Sachsen-Anhalt*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß BauO LSA			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: BauO LSA</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) BauO LSA § 34 Abs. 6 Nr. 1. _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) BauO LSA § 34 Abs. 6 Nr. 2. _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) BauO LSA § 34 Abs. 6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) BauO LSA § 35 Abs. 4 _ **D, dichtschiessend**

14) Saarland*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß Landesbauordnung des Saarlandes (LBO)			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: LBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Untergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) Anhang der LBO, 7.5.1 _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) Anhang der LBO, 7.5.2 _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) Anhang der LBO, 7.5.3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) BauO LSA § 36 Abs. 4, letzter Satz _ **D, dichtschiessend**

15) Schleswig-Holstein*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO)			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: LBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Untergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) LBO, § 36 Abs.6 Nr. 1 _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**

(2) LBO, § 36 Abs.6 Nr. 2 _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) LBO, § 36 Abs.6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) LBO, § 37 Abs.4 Nr. 4 _ **D, dichtschiessend**

16) Thüringen*

Abschlüsse (Türen) in den Wänden notwendiger Treppenträume bzw. notwendigen Fluren gemäß Thüringer Bauordnung (ThürBO)			weitere Anforderungen
Lage der Tür (des Abschlusses)	Bauaufsichtliche Anforderung (Brandschutz) <small>Quelle: LBO</small>	Klassifizierung bzw. häufige Bezeichnung (Brandschutz)	Schallschutz lt. DIN 4109
<ul style="list-style-type: none"> zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (hierzu zählen Wohnungseingangstüren) 	dicht- und selbstschließend (3)	DS demnächst: C ₅ S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)
<ul style="list-style-type: none"> zu Untergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m² Grundfläche, ausgenommen Wohnungen 	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (1)	T30/RS demnächst: EI30 ₂ C ₅ S ₂₀₀	i. d. R. keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> zu notwendigen Fluren 	rauchdicht, selbstschließend (2)	RS demnächst: C ₅ S ₂₀₀	keine Anforderung
<ul style="list-style-type: none"> <u>von notwendigen Fluren</u> zu Wohnungen 	dichtschiessend (4)	D demnächst: S _a	27 dB (Wohnung hat Flur) 37 dB (es geht direkt in den Wohnbereich)

(1) ThürBO, § 35 Abs.6 Nr. 1 _ **T30/RS, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend**


(2) ThürBO, § 35 Abs.6 Nr. 2 _ **RS, rauchdicht und selbstschließend**

(3) ThürBO, § 35 Abs.6 Nr. 3. _ **DS, dicht- und selbstschließend**

(4) ThürBO, § 36 Abs.4 _ **D, dichtschiessend**

Schallschutz lt. DIN 4109, Tab. 3

- erf. $R_w = 27$ dB bei Türen die in den Flur führen (SSK1)
- erf. $R_w = 37$ dB bei Türen die direkt in den Wohnraum führen (SSK3)

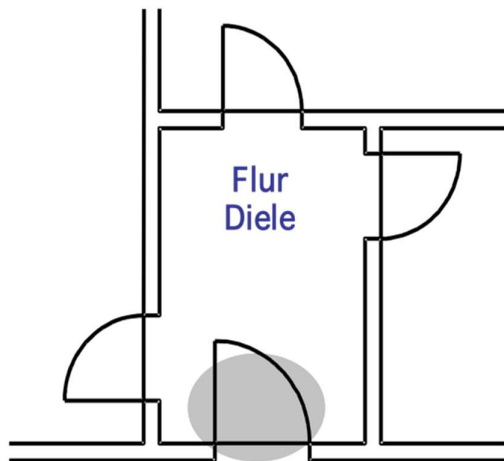

Hausflur, Treppenraum

erf. $R_w = 27$ dB
DIN 4109 Tab. 3 Zeile 16



Hausflur, Treppenraum

erf. $R_w = 37$ dB
DIN 4109 Tab. 3 Zeile 17

Bildquelle: ift-Rosenheim

***Haftungsausschluss**

Es existieren eine Vielzahl an Bauordnungen, Verordnungen, Technischen Regeln, Arbeitsschutzbestimmungen, Normen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik. Neben den oben genannten Normen existieren zahlreiche Regeln/Vorschriften. Zur Umsetzung der Anforderungen kommen häufig die allgemein anerkannten Regeln zum Einsatz. Dies können z. B. weitere Normen, ArbeitsstättenVO oder Richtlinien usw. sein.

Es gelten ausschließlich z. B. die jeweils gültigen Bauordnungen, Sonderbauordnungen, VVTB, Unfallverhütungsvorschriften, die Regeln/Verordnungen/Normen und ggf. Gesetze oder sonstige Anordnungen/Festlegungen/Auflagen.

Die vorstehende Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Sie stellt keine Beratung dar. Sie dient der Orientierung, als Hinweis oder Hilfestellung. Die Zusammenstellung entstand mit größtmöglicher Sorgfalt und dient nur der allgemeinen Information.

Der Autor übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung dieser Informationen, durch Missbrauch der Verbindungen/Links oder durch Fehlinformationen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Alle Angaben in der Zusammensetzung sind unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Zusammenstellung erhebt weder Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit. Diese Übersicht entbindet den Nutzer oder die Nutzerin nicht von eigener sorgfältiger Prüfung der Hinweise, Daten, Quellen und Anmerkungen oder der Inanspruchnahme von externen Beratern (z. B. Rechtsanwältin/-anwalt). Die Übersicht/Stellungnahme stellt keine Beratung dar.

Sollten in der Zusammenstellung Fehler entdeckt werden, wird um Mitteilung gebeten.